


Wszyscy oferenci

dot. zapytania ofertowego na dostawę i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwalnych w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8 oraz demontaż istniejących regałów w budynku przy ul. Komunalnej 8 w Radzyminie i ich montaż w pomieszczeniu magazynowym przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu

1. Pytanie: Proszę o podanie jakiej długości są regały jezdne do zdemontowania ?

Odpowiedź: Szkic regałów do demontażu stanowi rys. nr 1. Elementy przewidziane do demontażu: regały jezdne oraz stacjonarne.

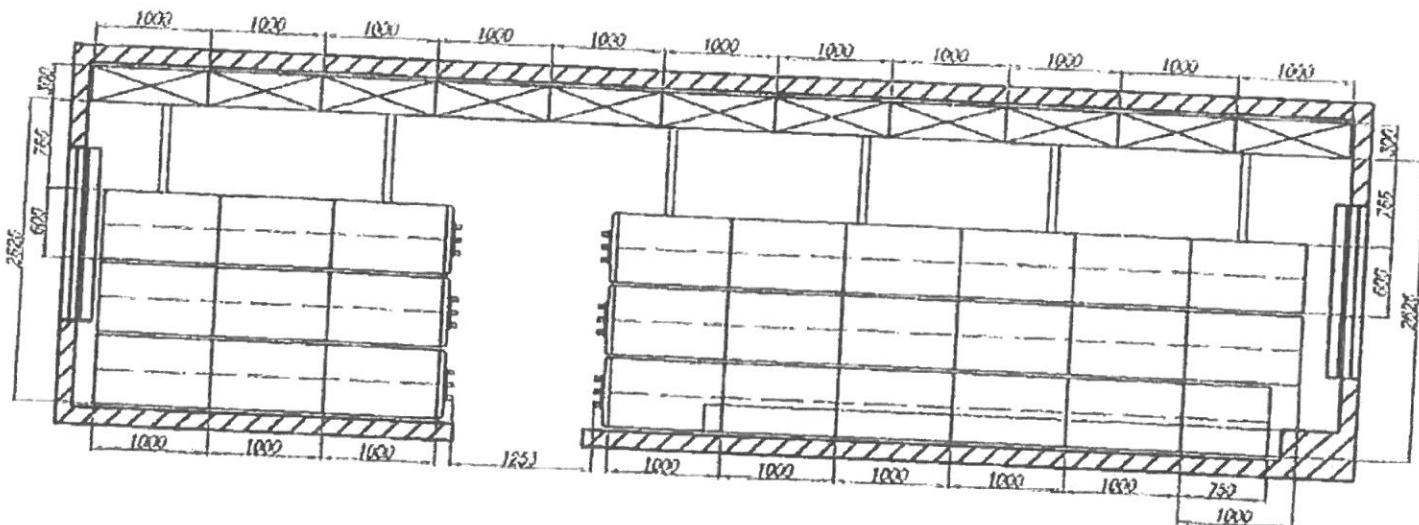

Rys. nr 1

2. Pytanie: Proszę o podanie ile półek w pionie mają regały tzn. półka użytkowa+ dach

Odpowiedź:

Lp.		Ilość sztuk
1	Regał przesuwany dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2640 mm, głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 2000 mm / 2 x 1000 mm, ilość półek w pionie: 6.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.	7
2	Regał stacjonarny dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2640 mm, głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 2000 mm / 2 x 1000 mm, ilość półek w pionie: 6.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, panel.	1
3	Regał przesuwany dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2640 mm, głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 2000 mm / 2 x 1000 mm, ilość półek w pionie: 6.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.	7
4	Regał przesuwany dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2770 mm, głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 3000 mm / 3 x 1000 mm, ilość półek w pionie: 7.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.	3
5	Regał przesuwany dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2770 mm, głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 6000 mm / 6 x 1000 mm, ilość półek w pionie: 7.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.	2
6	Regał przesuwany dwustronny o wymiarach: wysokość całkowita 2630 mm, głęb. użytkowa 2 x 300 mm, dług. użytkowa 5750 mm / 5 x 1000 mm + 1 x 750 mm, ilość półek w pionie: 7.+ 1, prześwit między półkami 320 mm, podstawa, listwy, stężenia, szyny, najazdy, panel.	1
7	Regał stacjonarny jednostronny o wymiarach: wysokość całkowita 2770 mm, głęb. użytkowa 1 x 300 mm, dług. użytkowa 11000 mm / 11 x 1000 mm, ilość półek w pionie: 7.+ 1, podstawa, listwy, stężenia, panel.	1

3. Pytanie: Na którym piętrze będą demontowane regały i na którym piętrze ponownie będą demontowane?

Odpowiedź: Regały do demontażu znajdują się na I piętrze w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8. Montaż zdemontowanych regałów (zgodnie z pkt II SIWZ) nastąpi do pomieszczenia magazynowego w budynku Wydziału Inwestycji i Drogownictwa przy ul. Asfaltowej 1 w Zagościńcu (parter budynku).

4. Pytanie: Proszę o podanie jakiej wysokości jest karton i jak głęboki?

Odpowiedź: Karton archiwalny o wysokości 36cm. Półka musi posiadać głębokość użytkową umożliwiającą ustawienie segregatora biurowego.

5. Pytanie: Proszę o podanie jakie będą kryteria wyboru oferenta?

Odpowiedź: Kryterium wyboru oferenta zostało określone w pkt 7 „Zapytania ofertowego”.