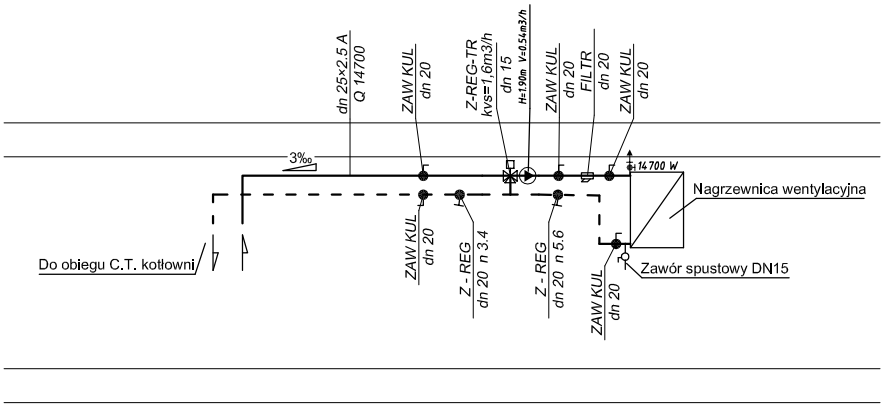

Q = 14700 W
Tz/Tp = 70/46 0C
dp = 10 000 Pa

Symbol	Nastawa	dn mm	G kg/s	dP Pa	Lokalizacja elementu
Z - REG	3.4	20	0,147	7631	Pod. do odbiornika dn 25
Z - REG	5.6	20	0,147	1468	Pod. do odbiornika dn 25



- proj. rurociągi typ A - rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową prowadzone w warstwie podłogowej

TEMAT: Dom Dziecka w Równem	
SPECJALNOŚĆ: Instalacje sanitarne	
RYSUNEK: Schemat instalacji C.T.	
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Andrzej Rzepecki - Upr. nr St-51/75	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Wybraniec	
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Bogumiła Rzepecka - Upr. nr St-441/77	
STADIUM: Projekt wykonawczy	
DATA: 30.11.2016r.	**SKALA: -** / **Nr rys.: CO/CT-3**